



WARIANTY III, IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

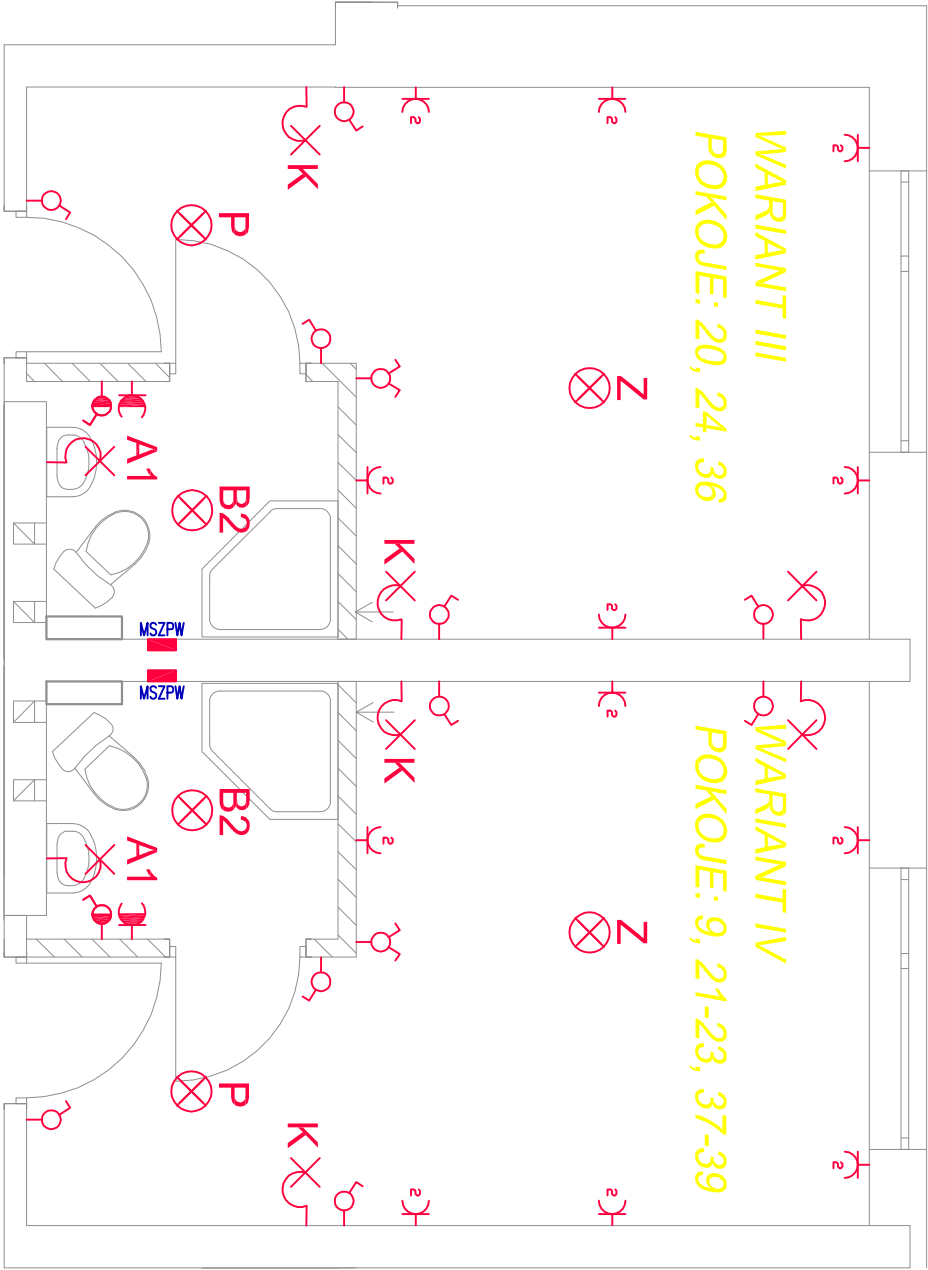

LEGENDA	
	Wypust – żyrandol 3–ramienny
	Wypust – oprawa jarzeniowa 2x18W
	Wypust – oprawa kinkietowa
	Wypust – oprawa bryzgoszczelna, 1x18W
	Wypust – oprawa bryzgoszczelna, 2x18W
	Łącznik oświetleniowy IP44, 16A, 230V
	Łącznik oświetleniowy IP20, 16A, 230V
	Miejscowa szyna połączeń wyrównawczych
	Gniazdo PODWÓJNE 230V, 16A, IP20
	Gniazdo 230V, 16A, IP44

		WODNOWNIK PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.		06-400 CIECHANÓW ul. 17 Sierpnia 13 15-003 CIECHANÓW t. +48 23 672-29-80 f. +48 23 672-29-80 e-mail: biuro@wppi.pl	
Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie					
Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie					
Dział: ELEKTRYCZNA		Tytuł: Projekt wykonawczy			
Temat: Warianty III, IV - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Skala: 1:50		Data: 03.2016	
Projektant JERZY ZIELIŃSKI	Ny opracował 158Ma/74	podpis		Pys: m	
Stwierdził WALDEMAR KUJAWA	Cie-1/82			