



RZUT PARTERU 1:50

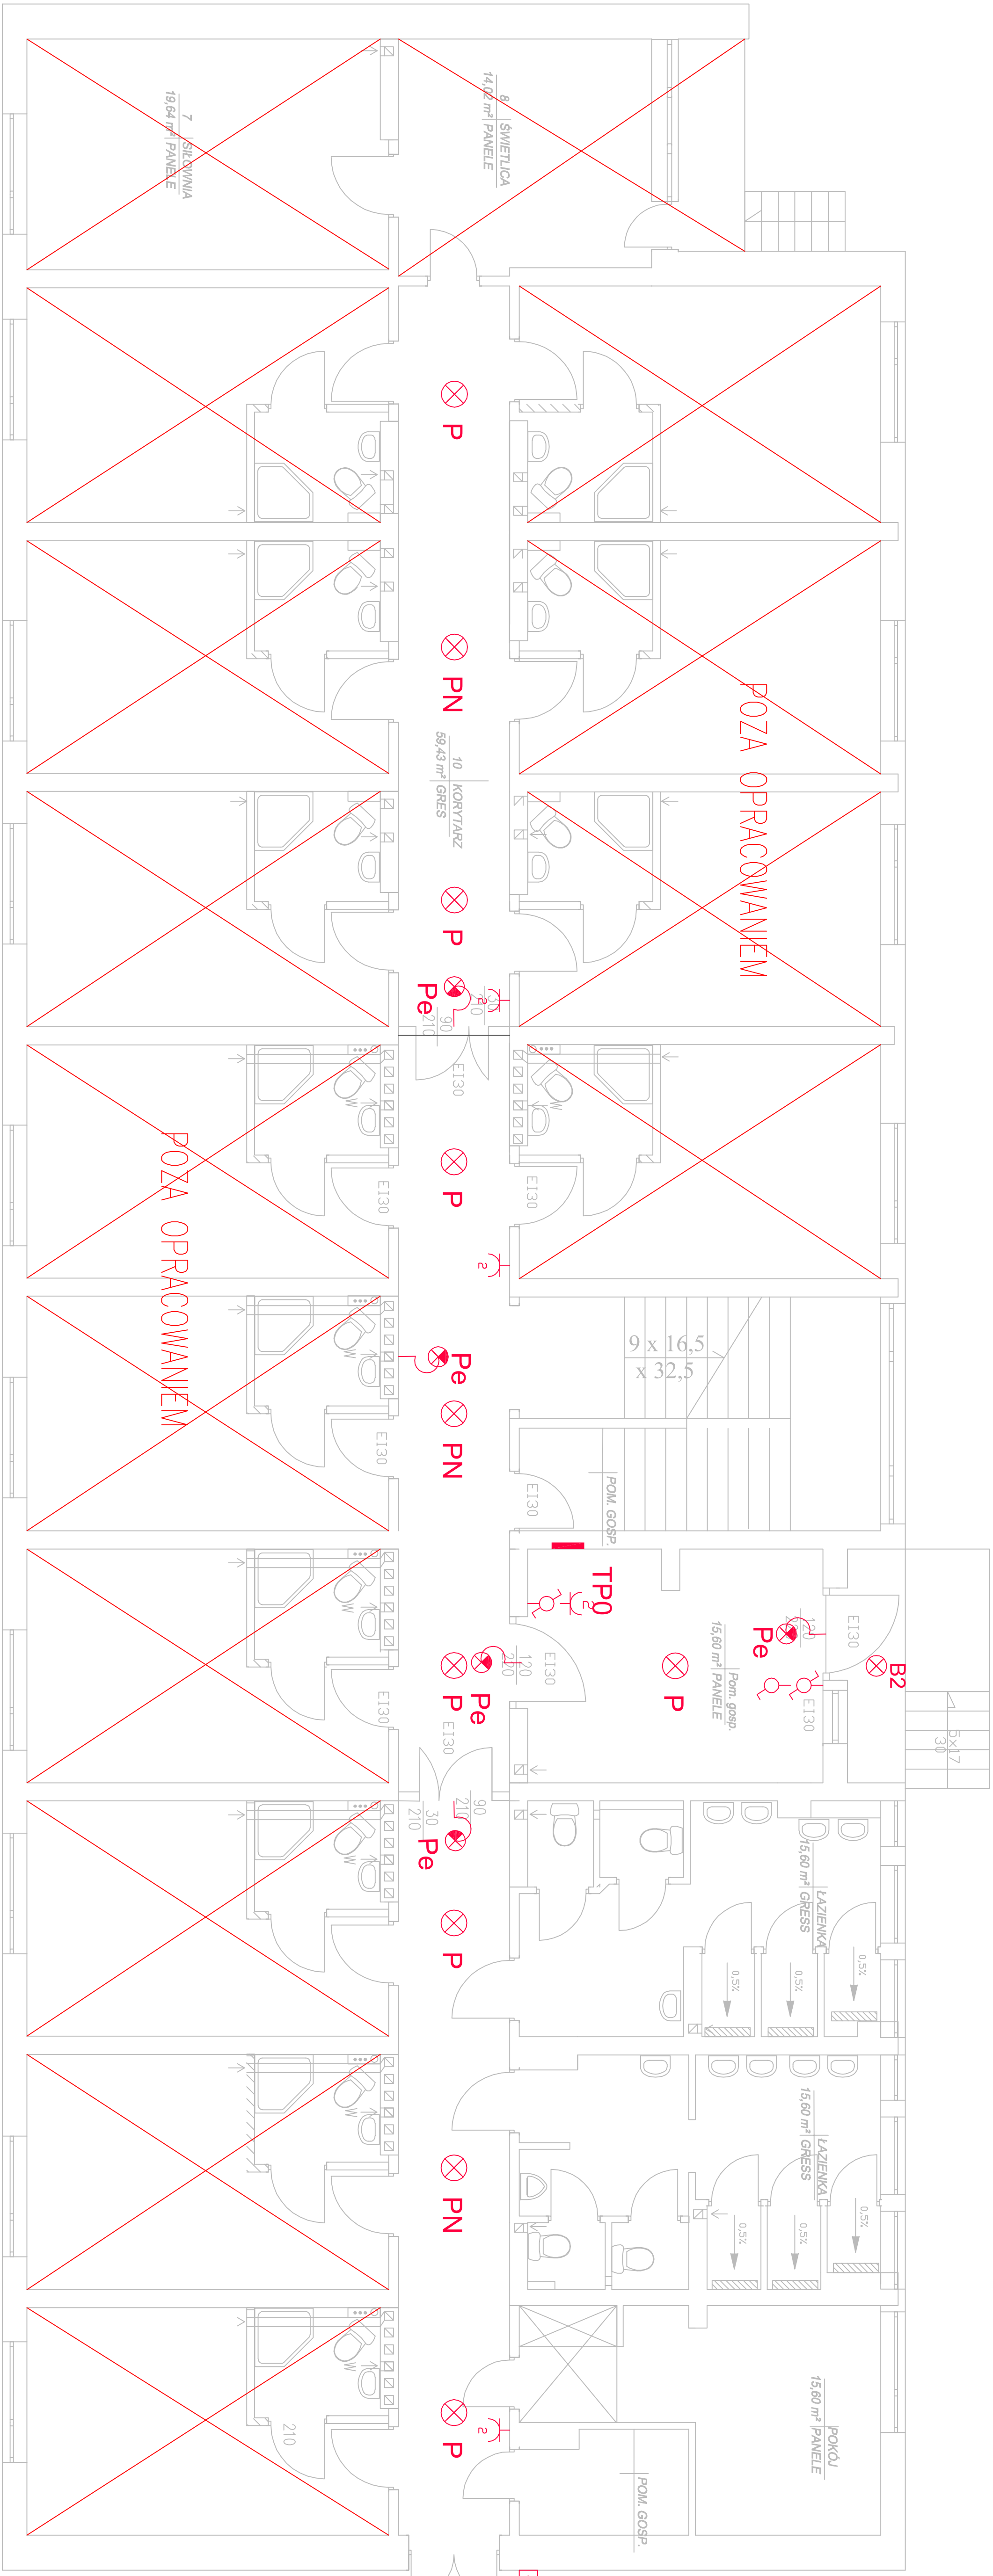

LEGENDA

	F	Wypust – oprawa jarzeniowa 2x36W
	P	Wypust – oprawa jarzeniowa 2x18W
	PN	Wypust – oprawa jarzeniowa 2x18W – nocna
	Pe	Wypust – oprawa ewakuacyjna,
	Z	Wypust – żyrandol 3-ramienny
	K	Wypust – oprawa kinkietowa
	A	Wypust – oprawa brygosczechna, 1x18W
	B2	Wypust – oprawa brygosczechna, 2x18W
		Łącznik ośw. (swiecz./schod.) IP20, 16A, 230V
		Łącznik oświetleniowy IP44, 16A, 230V
		GNIAZDO PODWÓJNE 230V, 16A, IP20
		GNIAZDO PODWÓJNE 230V, 16A, IP44
	MSZPW	Miejsowo szyno połączeń wyrównawczych
	TP1, TP2	TABULCE PIĘTROWE TP1, TP2
	PWP	PRZECIWPÓŻAROWY WŁ. PRĄDU (PRZYCISK)

		WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH sp. z o.o.		06-400 CIECHANÓW ul. 17 Sierpnia 13 tel. +48 23 672 29 80 e-mail: biuro@wopu.pl	
Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu					
Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Godliczynie					
Branża: ELEKTRYCZNA		Status: Projekt wykonawczy			
Tytuł: RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Skala: 1:50		Data: 08.2018	
Projektant: JERZY ZIELIŃSKI		Nr uprawnień: 188/WA/74		Rok: 2018	
Wykonawca: WŁODZIMIR KUJAWA		