RZUT PARTERU 1:50

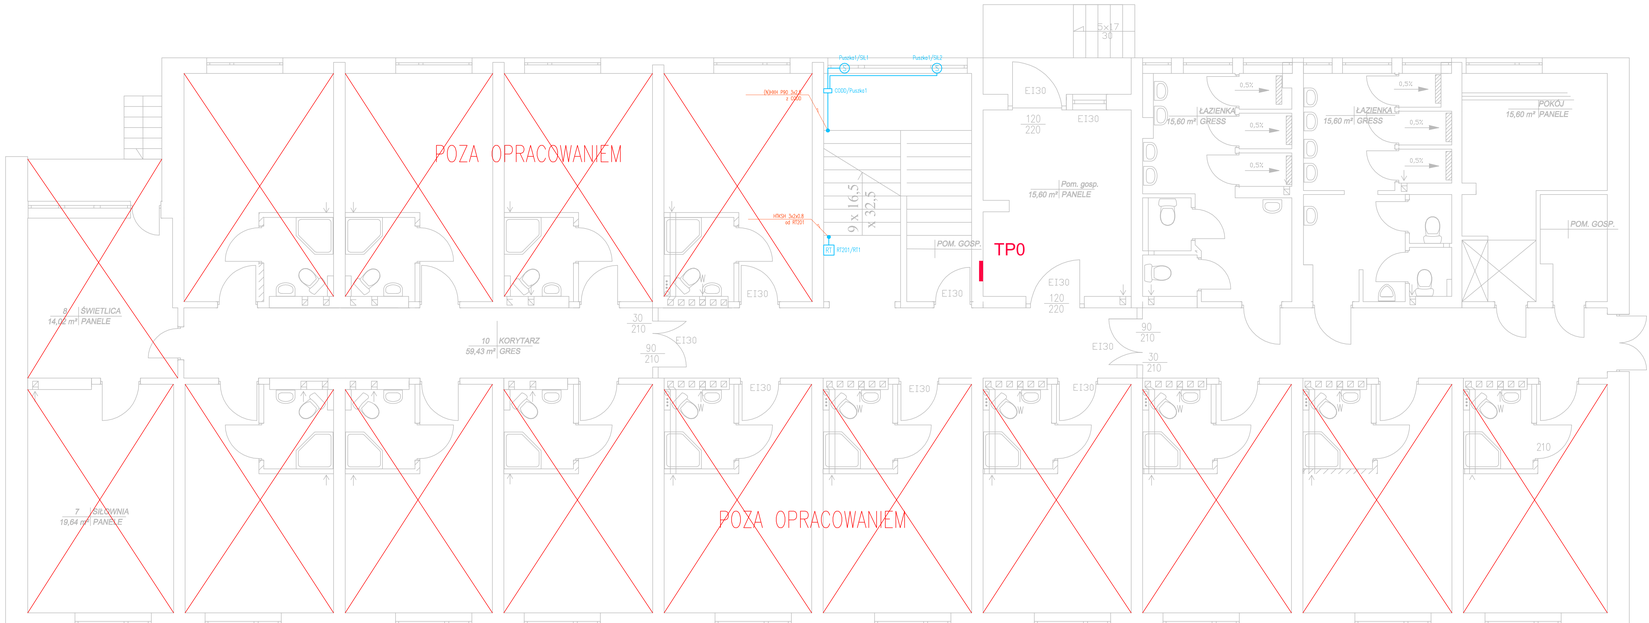

LEGENDA:

- centrala sys. oddymiania ZP-RZN 4408-K
- siłownik klapy odpow./drzwi napow.
- puszka rozgałęźna PP-BXM typ 2 (2.2)
- przycisk oddymiania RT 45
- przycisk przewietrzania LT 43 PL
- czujka dymu OSD 23 z gniazdem GNP 18
- elektrozaczep

COOD/RT101 — Nazwa rozdzielnicy / Numer obwodu

OPIS:

1. Centralkę CODD montować na wysokości h=200cm.
2. Przyciski RT i LT montować na wysokości h=140cm w linii poziomej z czujką ruchu KNX i manipulatorem SSWiN.
3. Instalację systemu oddymiania wykonać okablowaniem niepalnym HDGs 3x1,5 oraz HTKSH PH90 3x2x0,8.
4. Centralkę CODD zasilić sprzed PWP1/2 kablem (N)HXH–J FE180/E90 3x1,5.

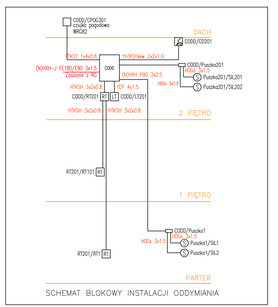

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
06-400 CIECHANÓW
ul. 17 Stycznia 13
tel. +48 23 672-30-44
fax. +48 23 672-29-80
e-mail: biuro@wpui.pl

Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie			
Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie			
Branża: ELEKTRYCZNA		Stadium: Projekt wykonawczy	
Temat: RZUT PARTERU - INSTALACJA ODDYMIANIA		Skala: 1:50	Data: 08.2018
Projektant: JERZY ZIELIŃSKI	Nr. uprawnień: 158/Wa/74	podpis	Rys. nr E11
Sprawdzający: WALDEMAR KUJAWA	Cie-1/82		