




RZUT 1 PIĘTRA 1:50

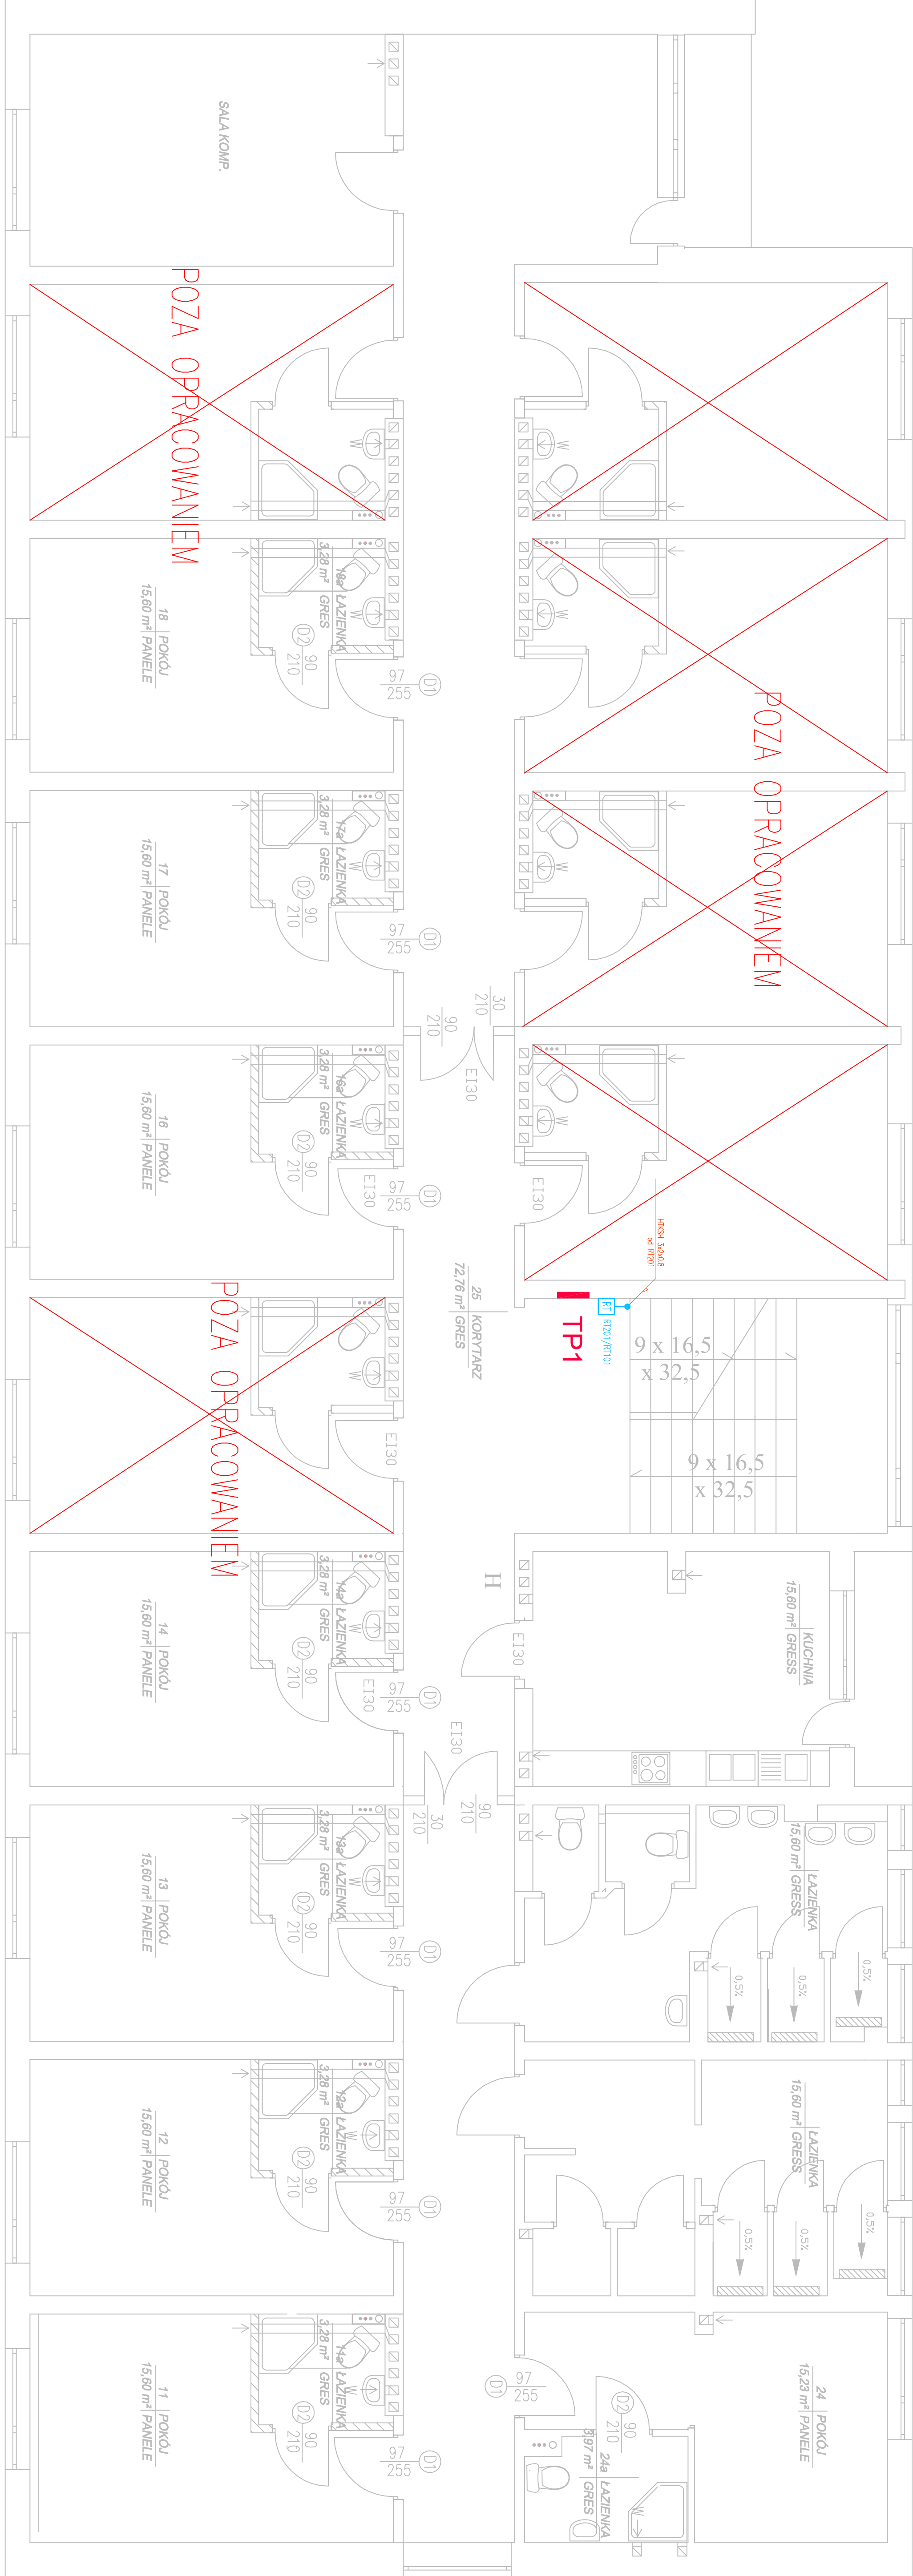

- LEGENDA:
- centrao sys. oddymiania ZP-RZN 4408-K
 - silownik klapy odpow./drzwi napow.
 - puszka rozgłoźna PP-BKM typ 2 (2.2)
 - przycisk oddymiania RT 45
 - przycisk przewietrzania LI 43 PL
 - czujka dymu OSD 23 z gniazdem ONP 18
 - elektrozaczep

- OPIS:
- Centrale CODO montować na wysokości h=200cm.
 - Przyciski RT i LI montować na wysokości h=140cm w linii poziomej z czujką ruchu KNX i manipulatorem SSN/L.
 - Instalację systemu oddymiania wykonać okablowaniem niepolitym HD08 3x1,5 oraz HTKSH PH90 3x2x0,8.
 - Centrale CODO zasilic sprzez PWP1/2 kablem (N)HXH-J FE180/EO 3x1,5.

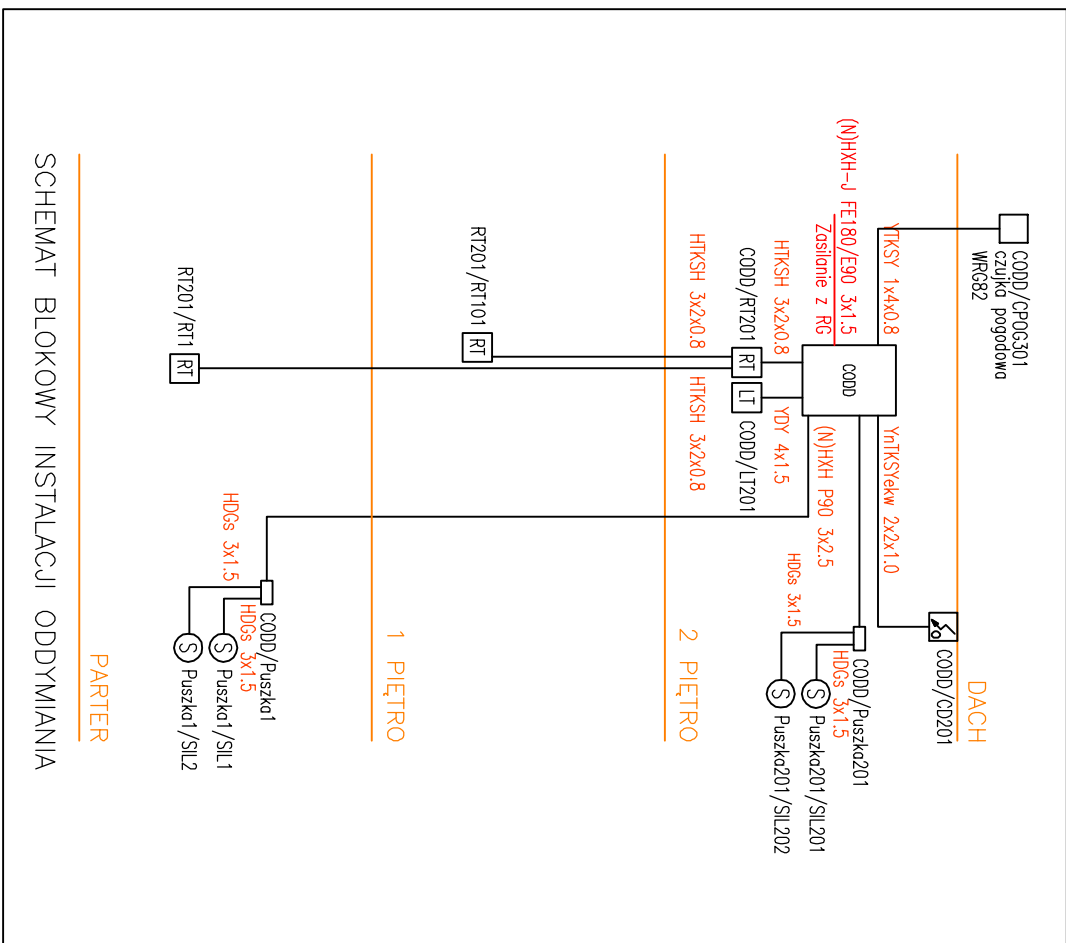

		WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.		06-400 CIECHANÓW ul. 17 Sierpnia 13 tel. +48 23 672-38-44 e-mail: biuro@wpui.pl	
Nazwa inwestycji					
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu					
Inwestor					
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Góliczynie					
Branża					
ELEKTRYCZNA		Szkicunek			
Projekt wykonawczy		Projekt wykonawczy			
Tytuł		RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA ODDYMIANIA			
Tytuł		Skala		1:50	
Projektant		No. uprawniaj.		158WJ/14	
JERZY ZIELIŃSKI		Rysunek		Cie-1/82	
Sprawdzający		Rysunek		E12	
WADEMAR KUJAWA		Rysunek		E12	