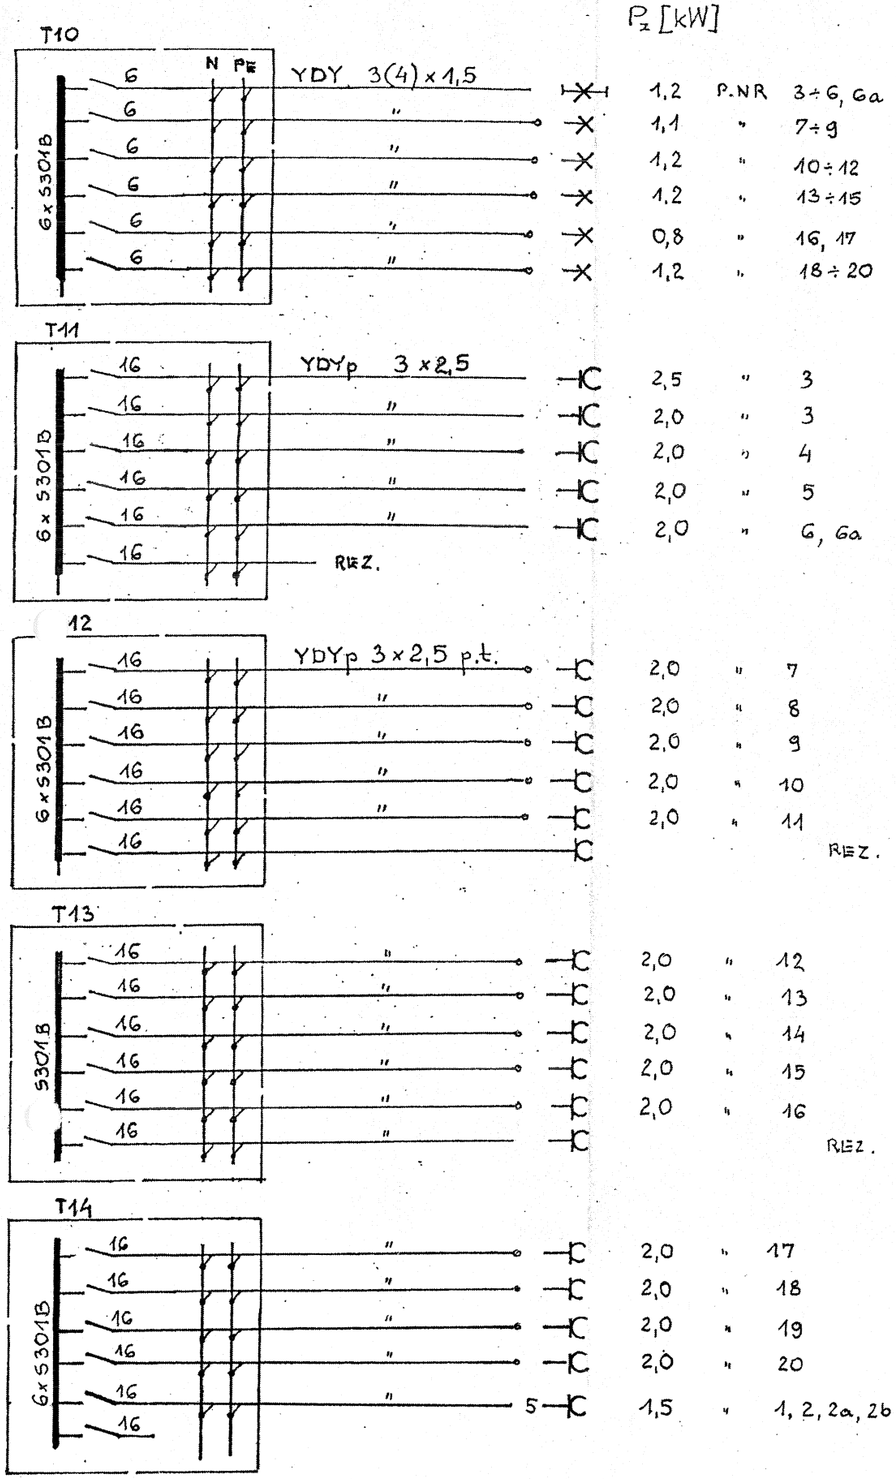

P_z [kW]

1,2	P.NR	3÷6, Ga
1,1	"	7÷9
1,2	"	10÷12
1,2	"	13÷15
0,8	"	16, 17
1,2	"	18÷20
2,5	"	3
2,0	"	3
2,0	"	4
2,0	"	5
2,0	"	6, Ga
2,0	"	7
2,0	"	8
2,0	"	9
2,0	"	10
2,0	"	11
2,0	"	12
2,0	"	13
2,0	"	14
2,0	"	15
2,0	"	16
2,0	"	17
2,0	"	18
2,0	"	19
2,0	"	20
1,5	"	1, 2, 2a, 2b

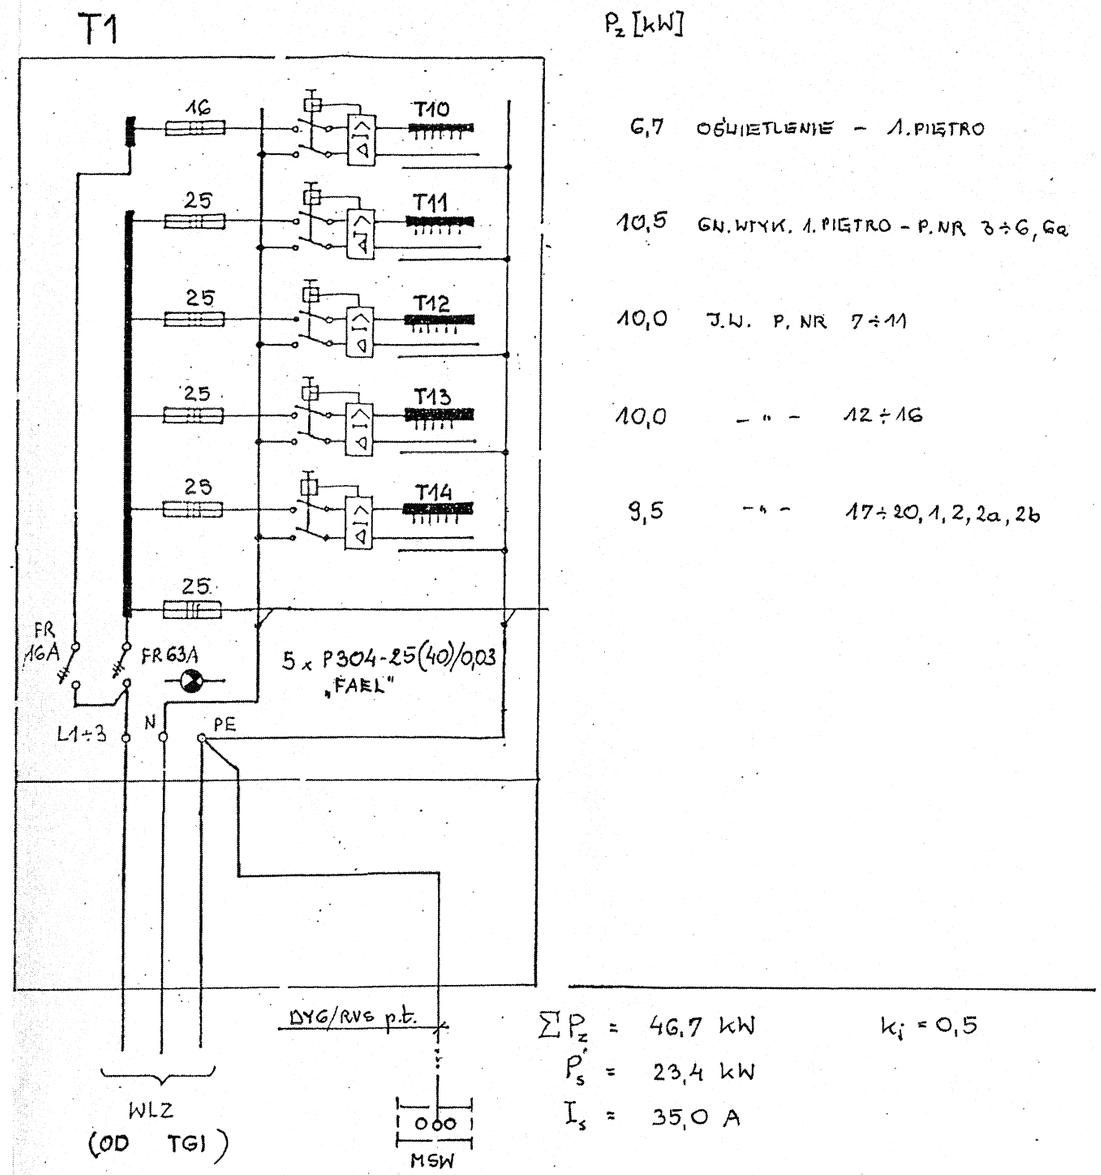

P_z [kW]

6,7	OŚWIETLENIE - 1. PIĘTRO
10,5	GN. WTYK. 1. PIĘTRO - P.NR 3÷6, Ga
10,0	J.W. P. NR 7÷11
10,0	- " - 12÷16
9,5	- " - 17÷20, 1, 2, 2a, 2b

$\sum P_z$ = 46,7 kW k_i = 0,5

P_s' = 23,4 kW

I_s = 35,0 A

WPUi
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.
06-400 CIECHANÓW
ul. 17 Stycznia 13
tel. +48 23 672-30-44
fax. +48 23 672-29-80
e-mail: biuro@wpui.pl

Nazwa Inwestycji: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie			
Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie			
Branża: ELEKTRYCZNA		Stadium: Projekt wykonawczy	
Temat: SCHEMAT TABLICY T1		Skala: 1:x	Data: 03.2016
Projektant: JERZY ZIELIŃSKI	Nr. uprawnień: 158/Wa/74	podpis	Rys. nr: E1
Sprawdzający: WALDEMAR KUJAWA	Cie-1/82		